חתך טיפוסי 1 - חפירה
לקווי תאורה
מתחת לאדמה (ללא כיסוי אספלט)

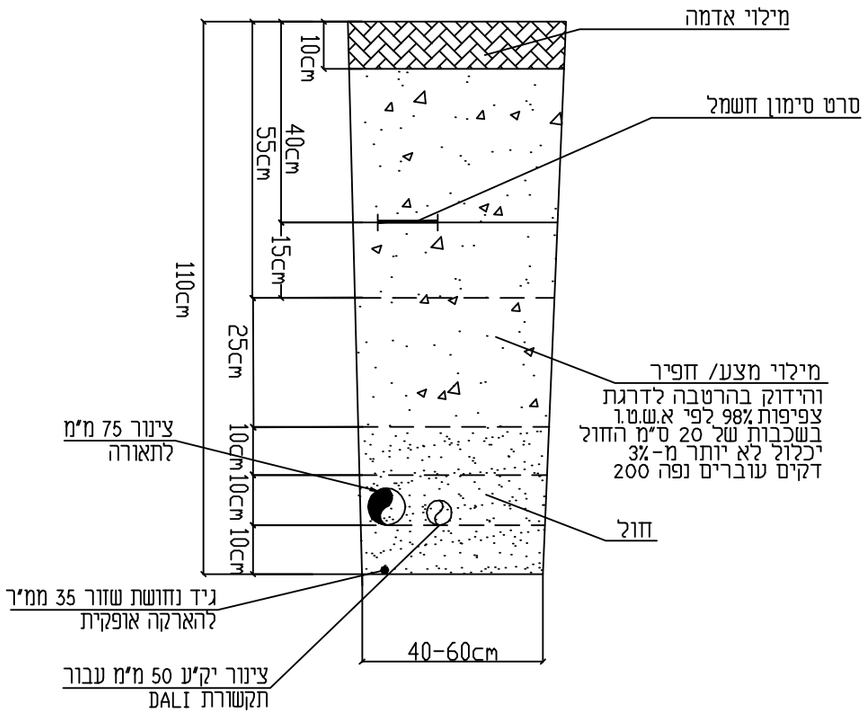

חתך טיפוסי 2 חפירת טרנצ'ר
לקווי תאורה
מתחת לאדמה (ללא כיסוי אספלט)

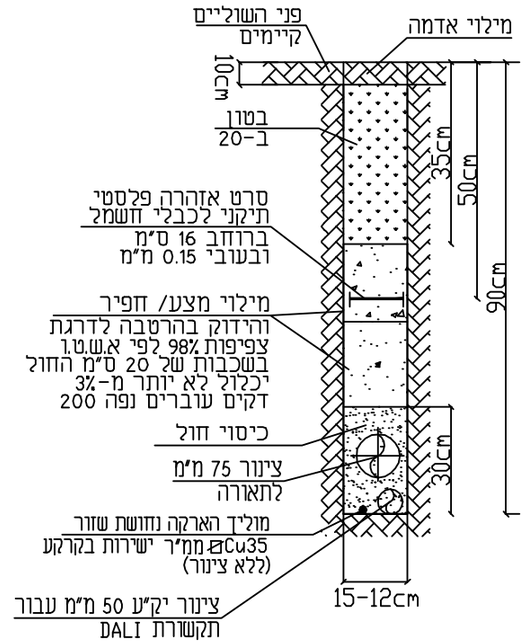

חתך טיפוסי 3 - חפירה
לקווי תאורה משולב עם קווי תקשורת
מתחת לאדמה (ללא כיסוי אספלט)

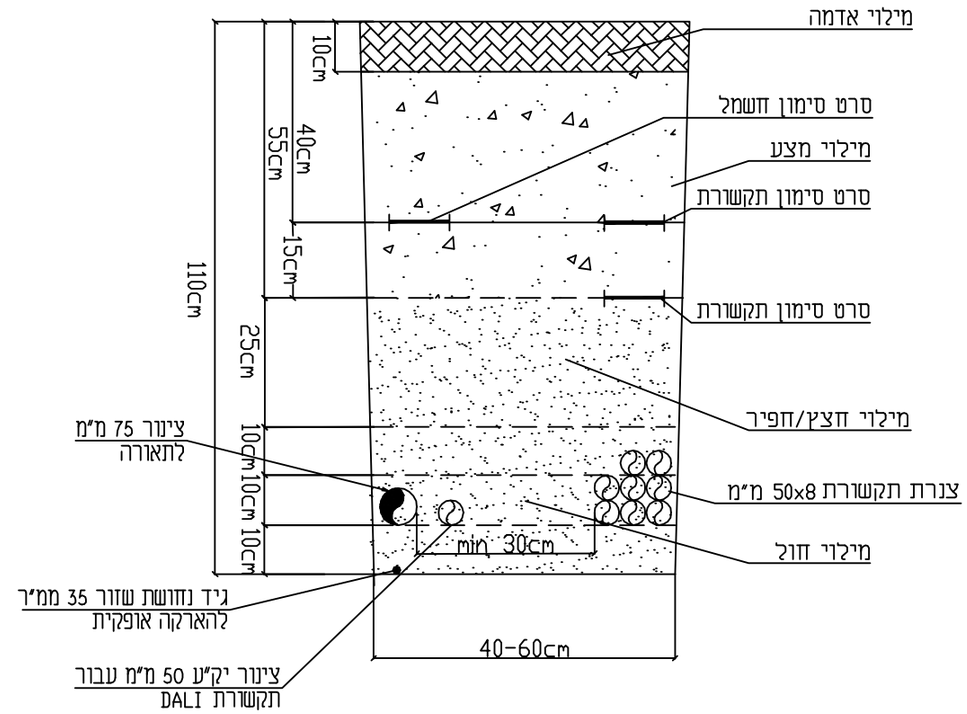

L1- מרווח מינימלי בין הכבלים 10 ס"מ

כאשר ישנם 6-8 שרוולים בחציה, השרוולים יסודרו בשתי שורות
מרחק אנכי בין שרוולים 0.15 מ' עומק בחפירה יהיה 1.1 מ' לפחות
למעט פרט חפירת טרנצ'ר 0.9 מ'
בהחזרת החומר החפור יש להפריד בין סוגי החומר (אדמה או מצע אחר)
ולהחזיר כל שכבה בנפרד.

הערה
- כל המידות ס"מ
אלא אם ציון אחרת

עיריית בית-שמש	פרטי תאורה	שם העבודה	LT-01.2	פרט מס'	ללא ק.מ.	ק.מ.
					07.01.19	תאריך
	חלופות להנחת צנרת/כבלים בחפירה מתחת לאדמה			שם הפרט		

E.E.C.C.
הנדסת חשמל בע"מ
בית השנהב אגף A קומה ד' בית הדפוס 12
גבעת שאול-ירושלים
טלפון 02-6525442 פקס: 02-6525443
E-mail: mazkirut@eecc.co.il

EECC-PT-5313-04.dwg