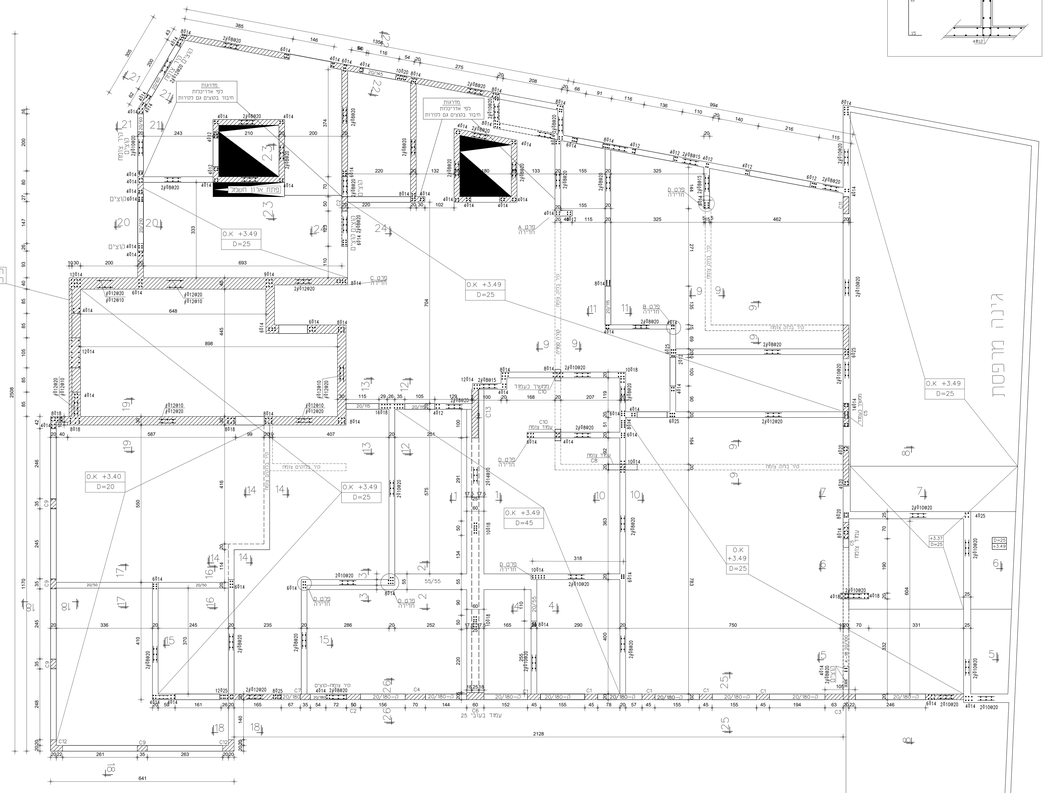

פרט טיפוס לעיגון מוטות בודדים בנקצות טרות



פרט קיר מסתיים



חיבור קיר-רצפה/תקרה דמנם בפמ"ם

פרטים מיפוסיים

1:25

פרט עמוד מסתיים



פרט מיפוסי סביב פתח בקיר



פרט A

פרט חיבור הקרה לחיר דיפס
סיחת בנבסת עד 7 מ"מ לא מליצה ביחוז
פרופיל + 2Ø3 אפוקסי
1:20



כלב עבור לשבר בקרת בקר חצ



בסיכום עם היועץ אינסטלציה
להעברת צמ"ג
יש להשאיר מרווח קטנה של 2 ס"מ

פרט חפיפה בין עמודים

1:20 קנ"מ

בחיר מוט לפני מחרני מסנוא העמוד עם הקורהלקרה לא למוקי את החישוים :כל 10
כמו"ל 30 ס"מ לפני מחרני חלון יש לסוקי את החישוים :כל 10

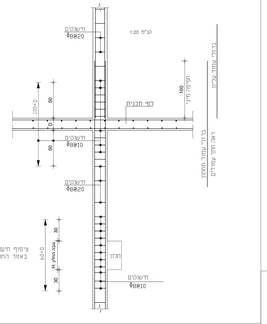

פרט מדרגות טיפוסי

1:20 ס"מ

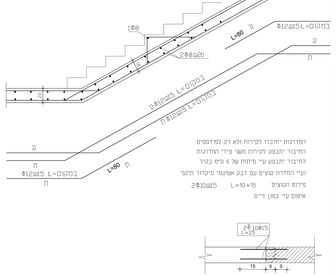
L=80
Ø8@20
L=80
Ø8@20
L=80
Ø8@20