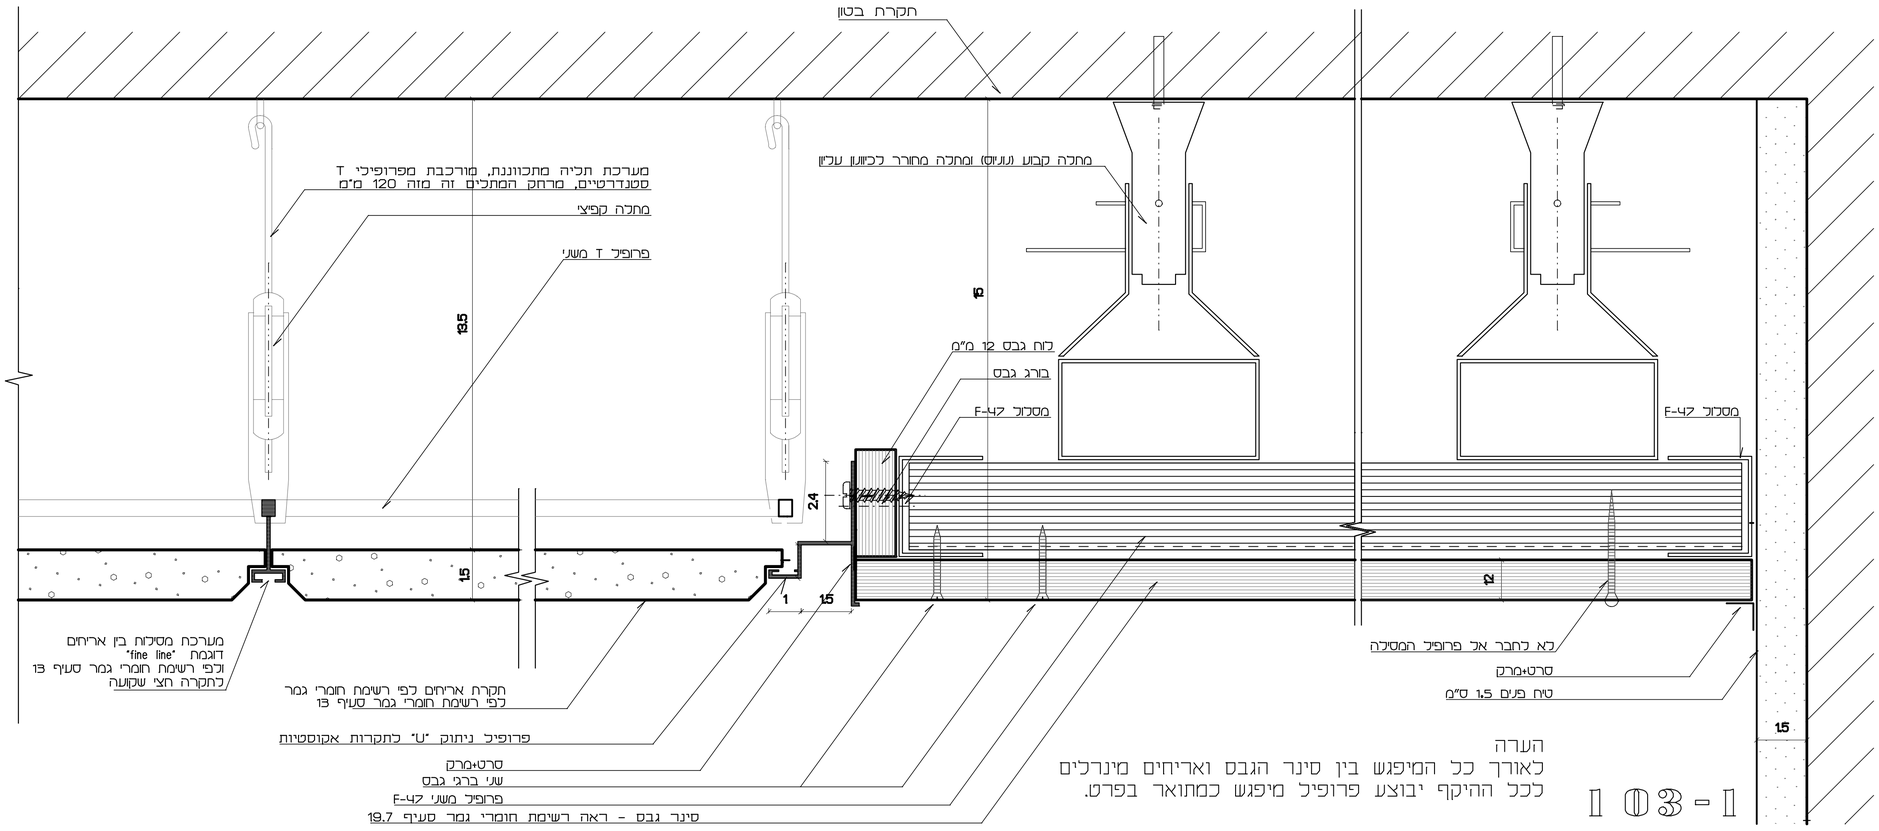

הערה
לאורך כל המיפגש בין סינר הגבס ואריחים מינרלים
לכל ההיקף יבוצע פרופיל מיפגש כמתואר בפרט.

103-1
מפגש לוחות גבס עם הקיר ועם תקרה מינרלית
ק.מ. 1:1

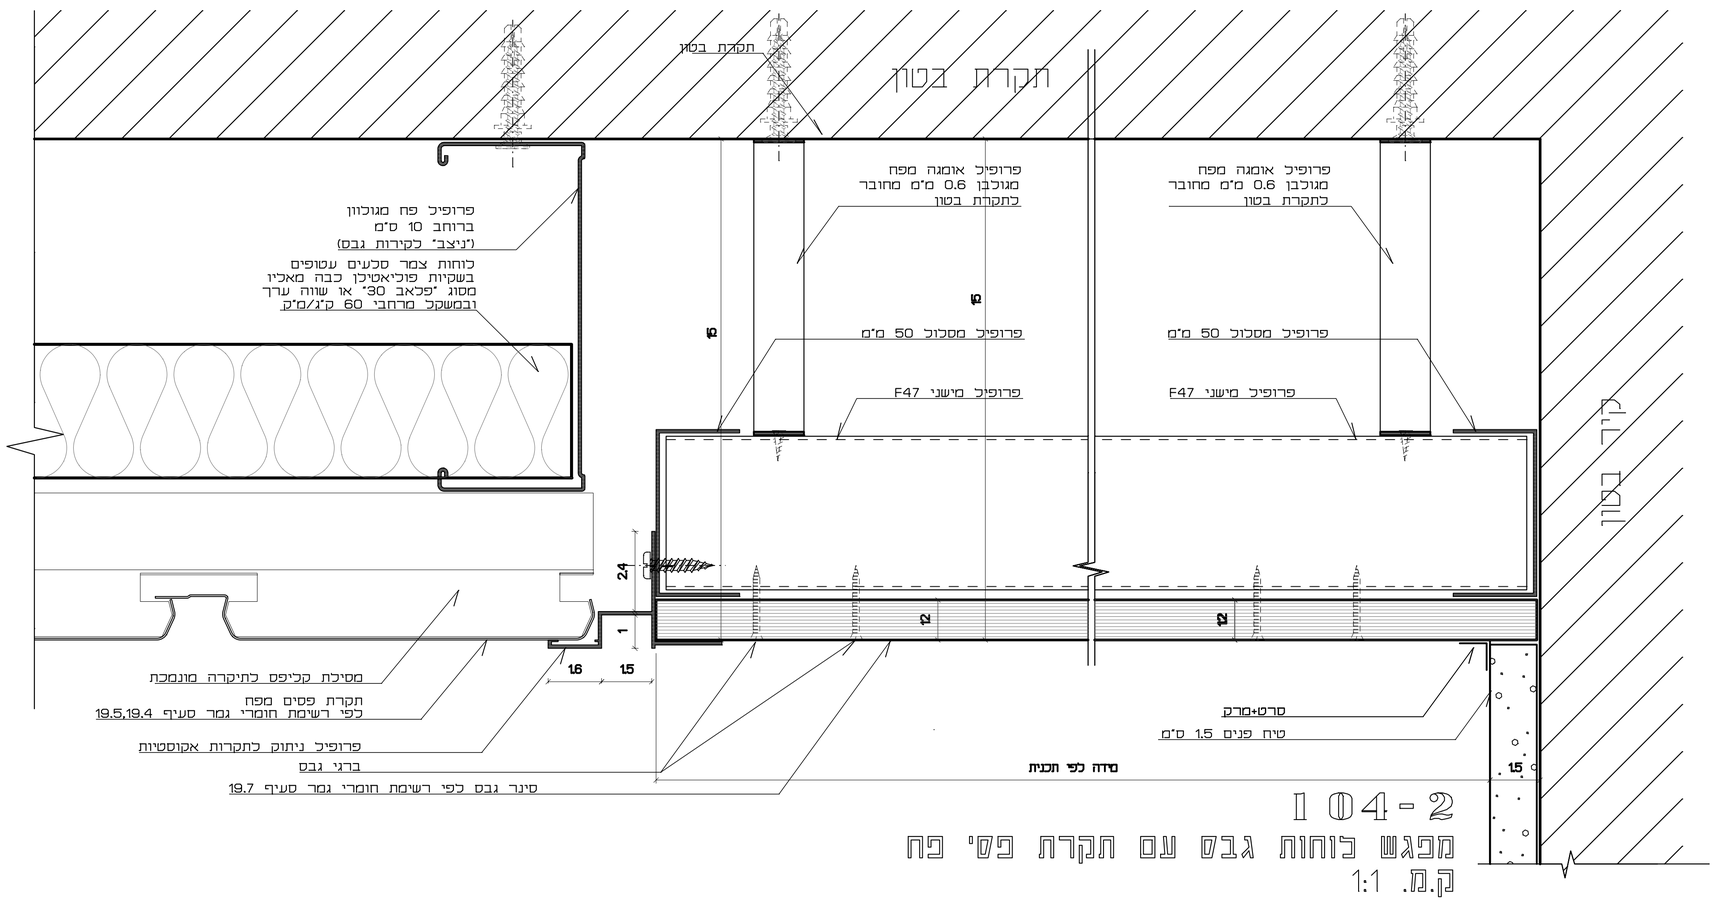

104-2
מפגש לוחות גבס עם תקרת פס' פח
ק.מ. 1:1

תפוצה	תאריך
מנהל פרויקט	
אדריכל	
מתכנן שלד	
מתכנן מערכות	
מתכנן חשמל	
יועץ אקוסטיקה	
יועץ בטיחות	
יועץ תנועה	
יועץ נגישות	
יועץ מעליות	
יועץ אבטחה	
יועץ כיבוי אש	
אדריכל נוף	
אגף תכנון	
אגף הנדסה	
אגף תנועה	
אגף רישוי	
אגף תברואה	
אגף תשתיות	
אגף נכסים	
אגף חינוך	
אגף רווחה	
אגף תרבות	
אגף בטיחות	
אגף הפצה	
יועץ מעליות	
יועץ בטיחות	
יועץ אבטחה	
יועץ כיבוי אש	
יועץ נגישות	
יועץ תנועה	
יועץ אקוסטיקה	
יועץ חשמל	
יועץ מים	
יועץ גז	
יועץ תברואה	
יועץ תשתיות	
יועץ נכסים	
יועץ חינוך	
יועץ רווחה	
יועץ תרב