יציקת רצפה+קורות ע"ג ארגזי פוליב"ד בעובי 25 ס"מ מומלץ לבצע רצפה ראשונה מזייפקס

תכנית מידות

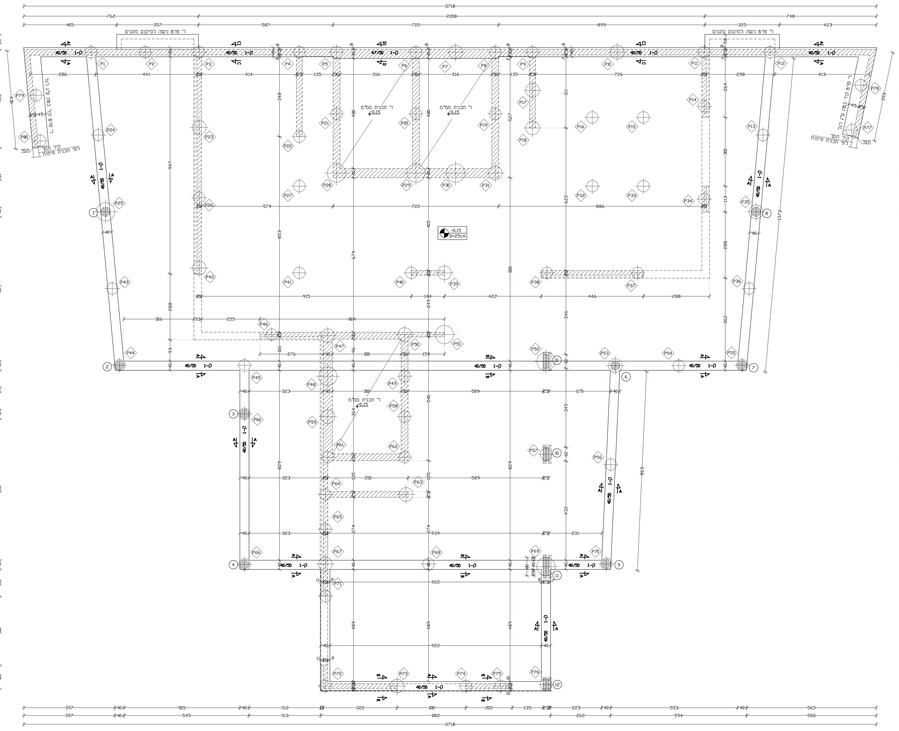

תכנית ברזל

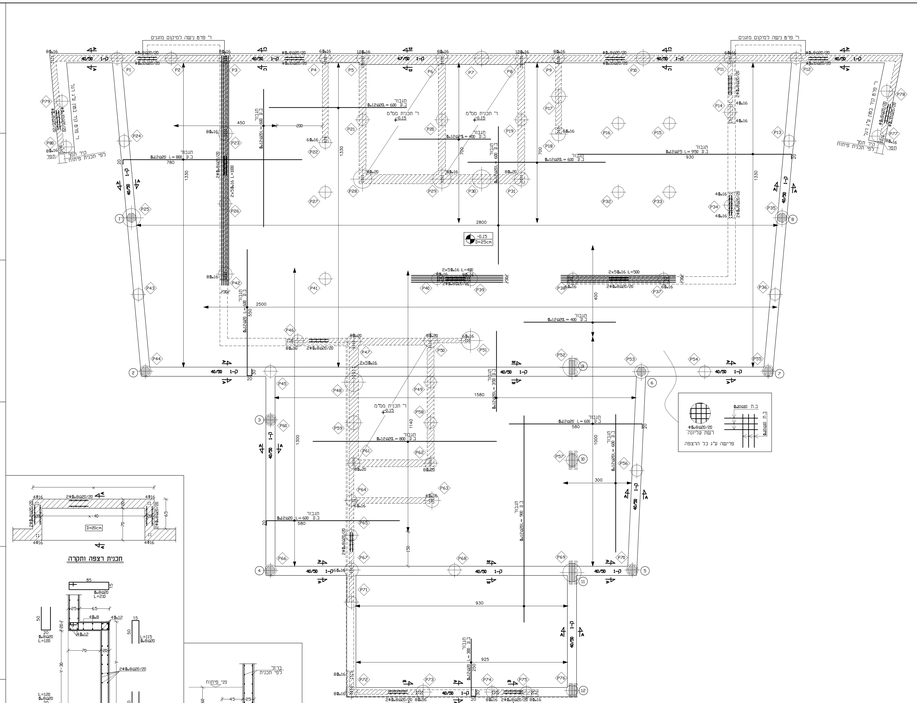

ברזלי החקרה הסומנים בתכנית מהווים תגבור נוסף לרשתות הסומנות

פרט ניטה למיקום מחנים



פרט קיר במסן ע"ג רגל



תכנית רצפה חסרה

פרט רצפה יצוקה על ארגזי פוליימדרו



פרט להנחת ציוד שרטוטרי למניעת חדירת גז רדון

חתך A-A



חתך B-B



חתך C-C



חתך D-D

פרט רחיפה קדקד



פרט רחיפה פינה



פרט הנבטת צרת בקורה

חפיפה מינימלית בין ברזל תחתון

זיון קיר מרתף



חפיפה מינימלית בין ברזל עליון

פרט כיפוף ברזל בסוף קורה



פרט כיפוף ברזל תקנה בחתון בקיר תיגוני

פרט רגליים לחמיכת ברזל עליון

בקרות בגם מחוברות לצבור צורת יום הדרוך, אז הקרה בגוב הצורת כפי המופיע בפרט

חפיפה מינימלית בין ברזל

סבלת עמודים צומחים

עמוד	גודל עמוד	ברזל	סידור הברזל והחישוקים
1	40×40	8Φ18	
2	40×40	8Φ18	
3	40×40	8Φ18	
4	40×40	8Φ18	
5	40×40	8Φ18	
6	40×40	8Φ18	
7	40×40	8Φ18	
8	40×40	8Φ18	
9	25/60	2×6Φ22	
10	25/60	2×5Φ16	
11	25/80	2×8Φ22	
12	25/40	2×4Φ16	
13	25/100	2×9Φ16	
14	25/100	2×9Φ16	

חפיפה מינימלית בין ברזל

30-ומעלה		25-30		20-25		20-ומטה	
בטון	הערה	בטון קשה	הערה	בטון קשה	הערה	בטון קשה	הערה
B4	A+50cm	A+45cm	A+50cm	A+45cm	A+50cm	A+40cm	A+50cm
B5	A+40cm	A+40cm	A+45cm	A+40cm	A+45cm	A+40cm	A+45cm
B6	A+35cm	A+35cm	A+40cm	A+35cm	A+40cm	A+35cm	A+40cm
B7	A+30cm	A+30cm	A+35cm	A+30cm	A+35cm	A+30cm	A+35cm
B8	A+25cm	A+25cm	A+30cm	A+25cm	A+30cm	A+25cm	A+30cm
B9	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm
B10	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm
B11	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm
B12	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm	A+25cm

תחפיפה ברזל עיקרי וברזל תגבור

א- דרגת ברזל אפסן המסמן בתכנית
ב- דרגת תגבור נאמנה בתכנית
ג- דרגת ברזל נאמנה בתכנית

- בחיים הנחת הברזל המחמיר יותר בין שכבות ברזל ולא יתחייב

מקרא

- מפוד בנסח
- מפוד חוזר מפוסי
- מפוד חוזר מאוזן
- קיר בלוק עוטף
- קיר בלוק חוזר
- קיר בלוק עוטף
- קיר בלוק חוזר

רשימת גליונות

מס' גליון	תוכן הגליון
1	כלונסאות
2	מפלס -0.5
3	מפלס +3.42 / +2.55
4	מפלס +8.40
5	מפלס +10.90 / +10.90
6	תכנית מיזמות

לגיון | מכרז | לביצוע

מגרש 1101

מפלס -0.5

שם המבנה	30-מגדל מגורים	מס' מדידה	K-2275
שרטוט	1:50 1:25 1:20	מס' גליון	2
תאריך	24.06.2020	תאריך עדכון	07.01.2020