ПЛАНЫ

1. Настоящий чертеж выполнен в системе автоматического проектирования.
2. Ст. 5 по ГОСТ 27772 применяется для общих деталей несущих металлоконструкций.
3. Монтажные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и СП 12-135-2003.
4. Отверстия в стенах, перекрытиях, диаметр 40х40 мм, выполнить сверлением по месту после монтажа стен и перекрытий.
5. Отверстия в стенах, имеющие размер свыше 40х40 мм, выполнить по согласованию с ОБ ОАО «Сибнефть».
6. Все сварные швы, если не оговорены особо, выполнить по ГОСТ 5264-80.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Контур монтажного перекрытия, выполнить по ГОСТ 8509-86 и ГОСТ 8240-97.
- Стена 300х4 мм, по ОПР стена Ø01 сплошной.
- Стена 300х4 мм, с ОПР стена Ø01 сплошной, с отверстиями 40х40 мм.
- Стена монтажного перекрытия, выполнить по ГОСТ 8509-86 и ГОСТ 8240-97.
- Колонна.
- Балка монтажного перекрытия 300х200х05 по ГОСТ 8509-86 и ГОСТ 8240-97.
- Балка перекрытия по ГОСТ 27772-88 и ГОСТ 14-54-76.

ПЛАН

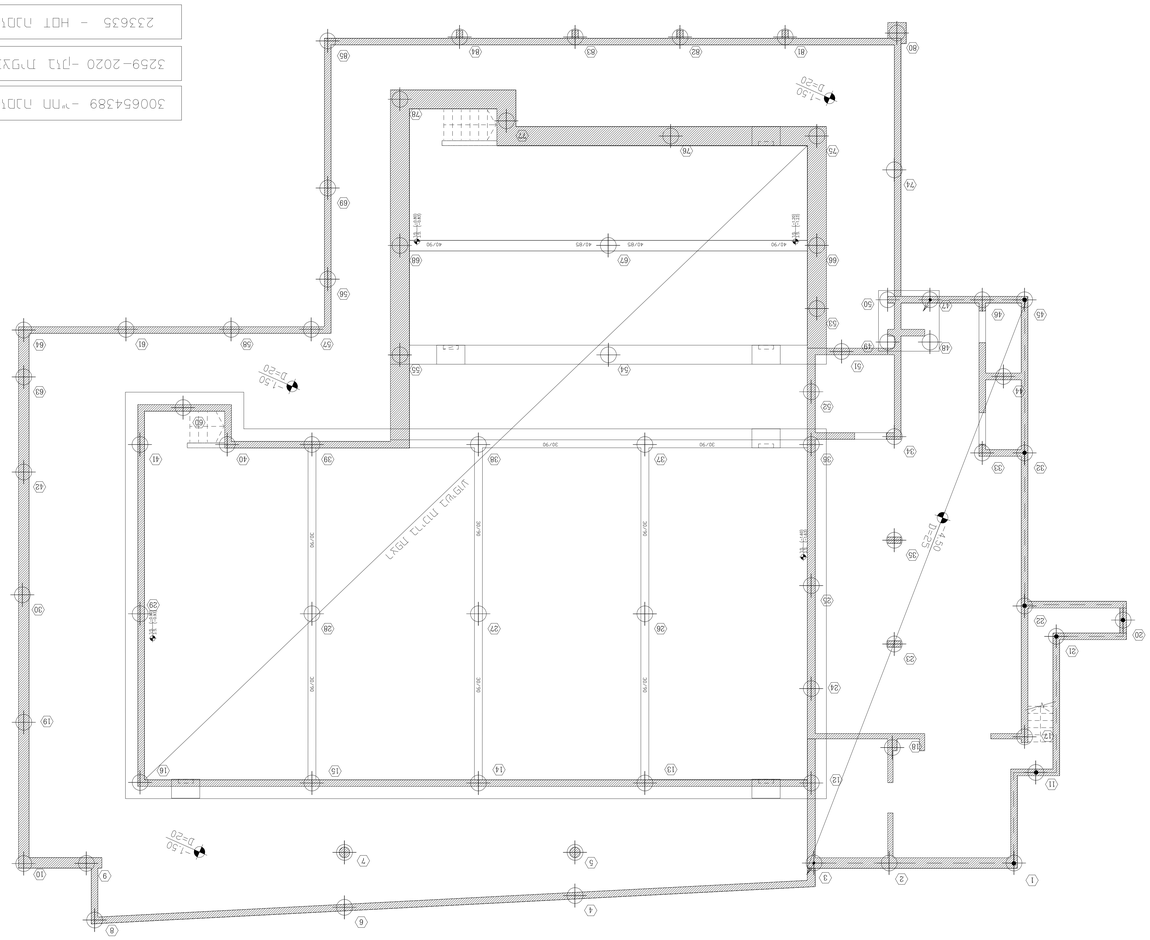

Узел 1

Узел 2

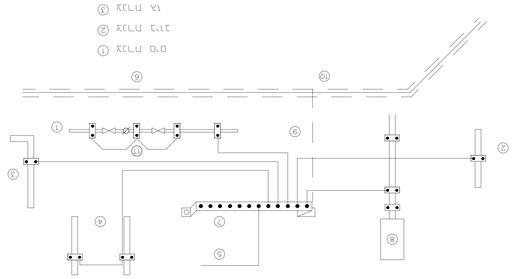

Узел 3 - Опор на стропильной фермы

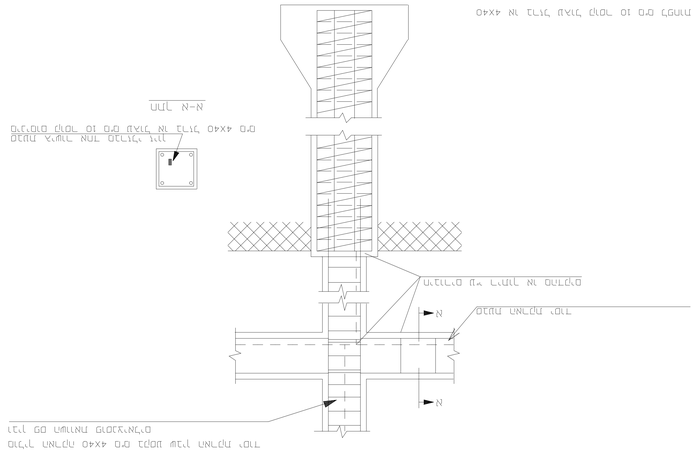
Отверстия 40х40 по ОПР
Отверстия 40х40 по ОПР
Отверстия 40х40 по ОПР
Отверстия 40х40 по ОПР
Анкерная балка
Анкерная балка
Анкерная балка