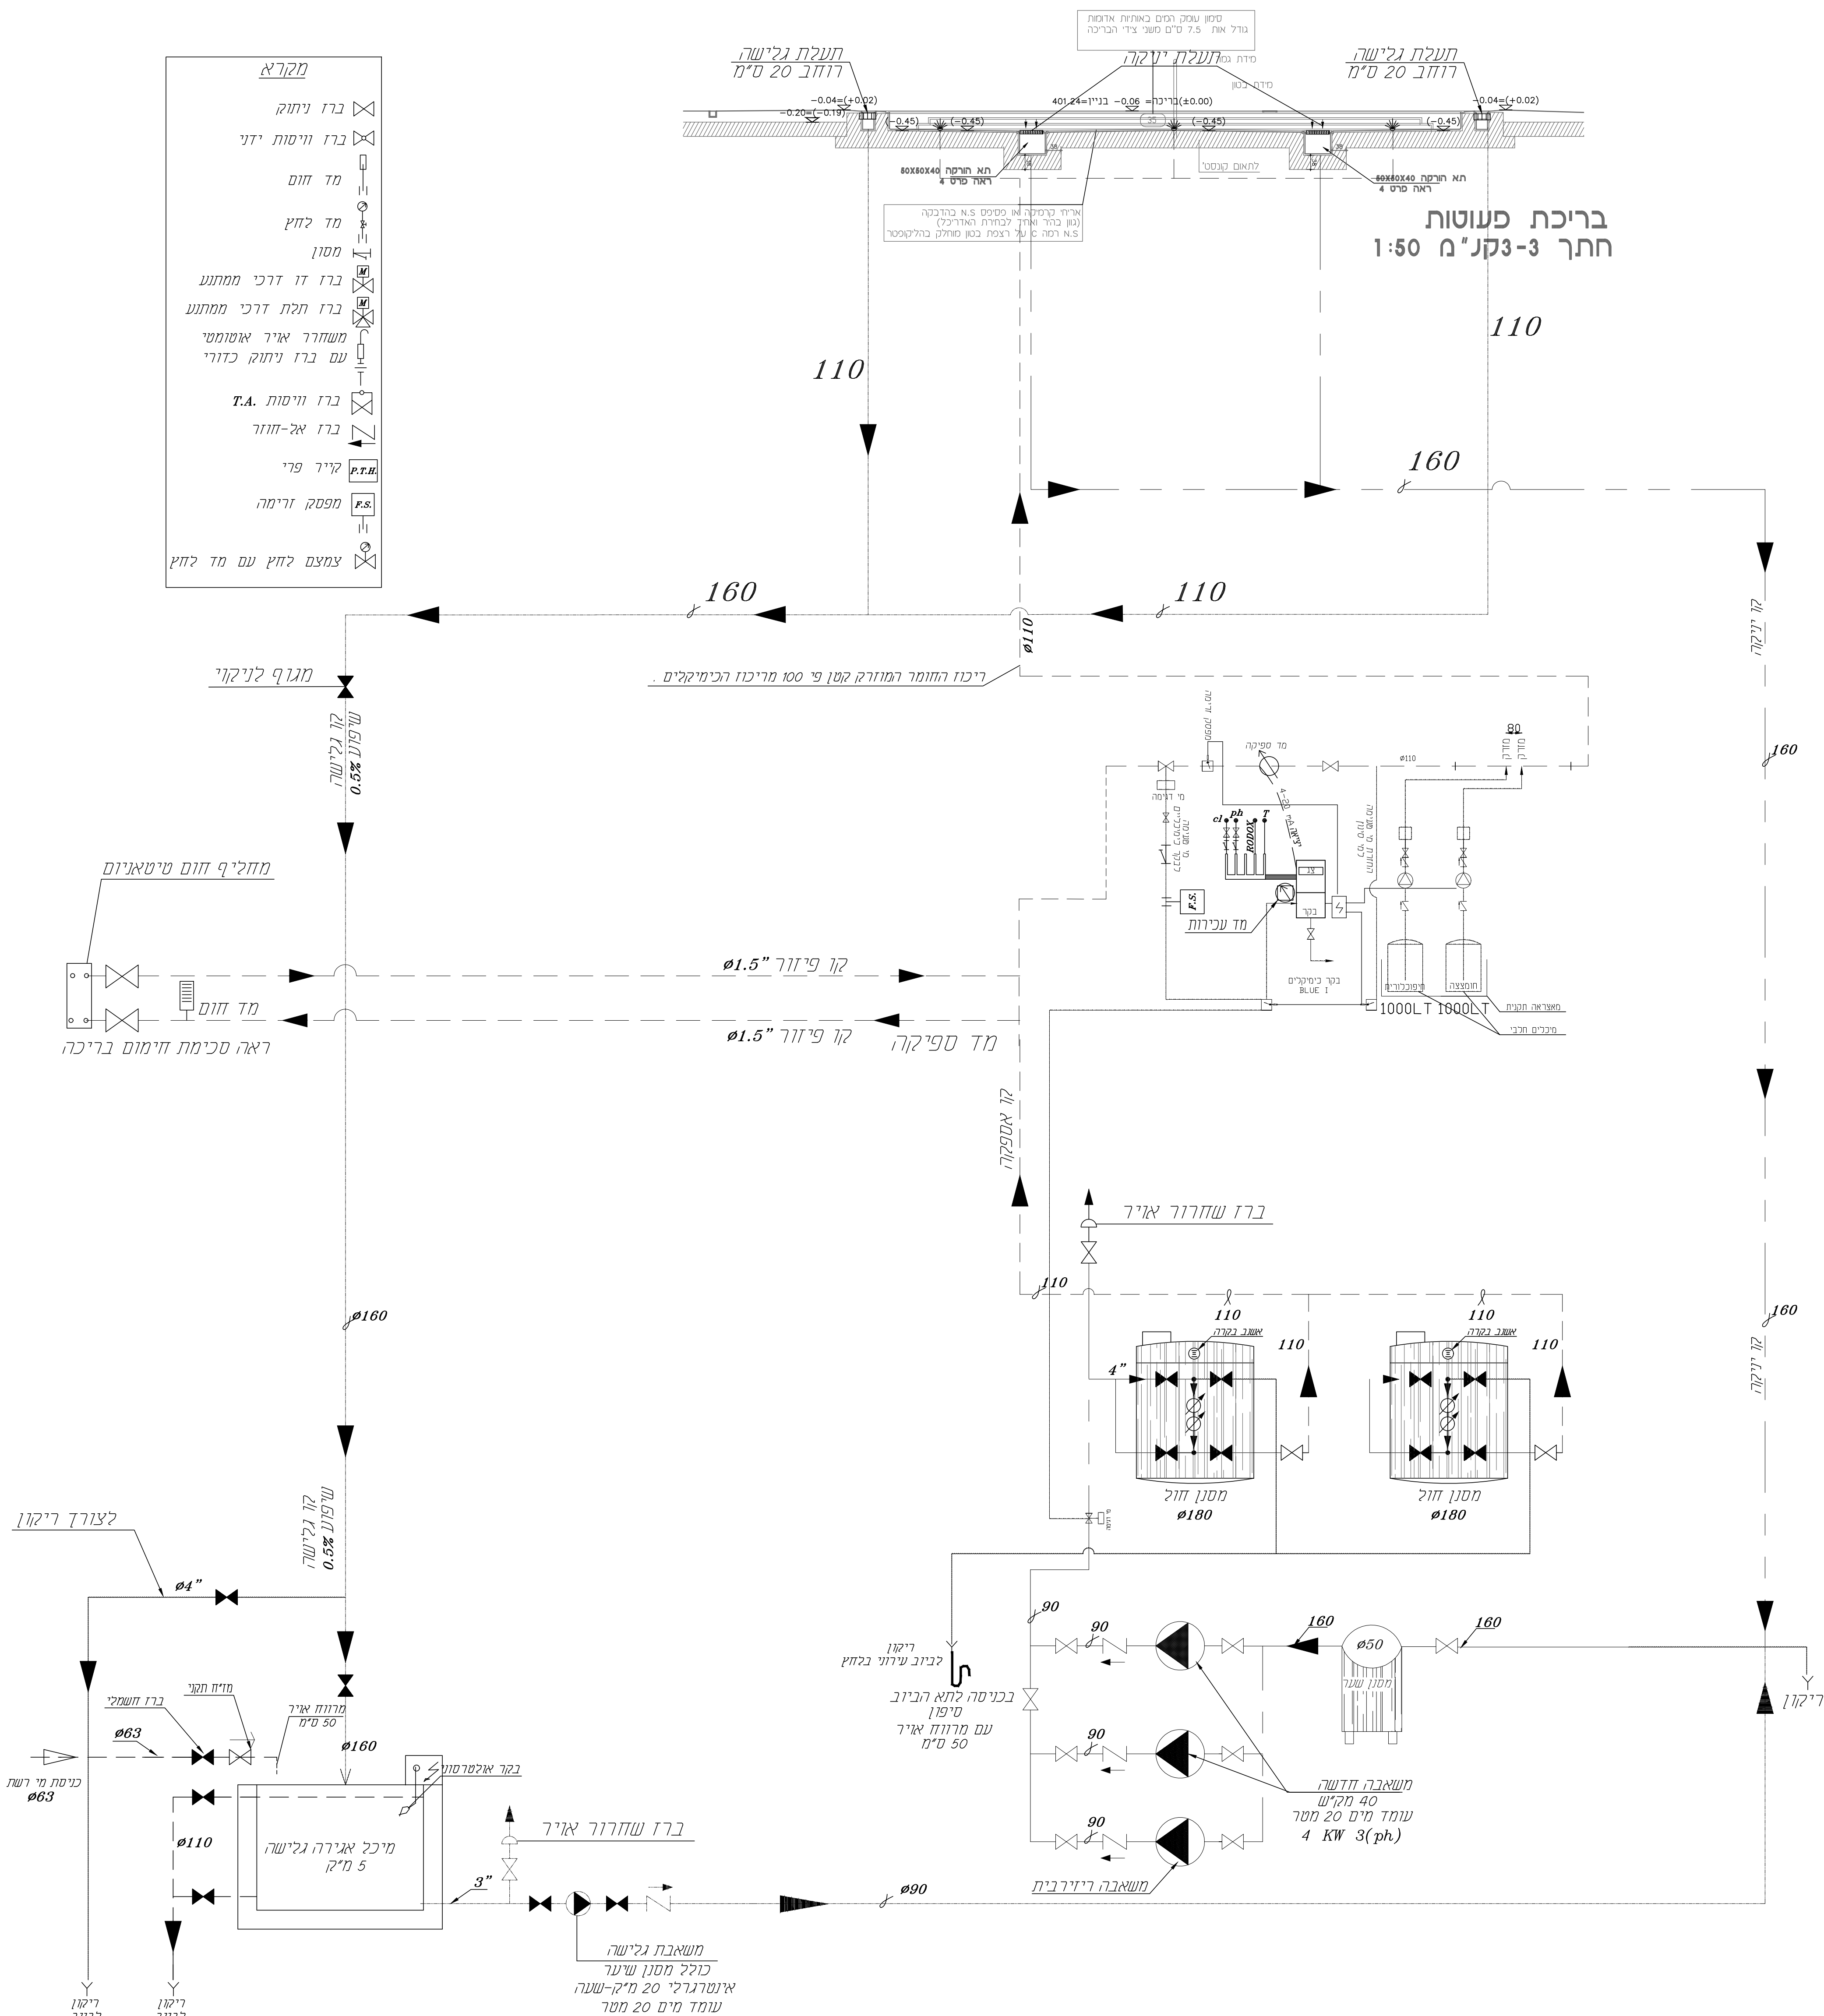
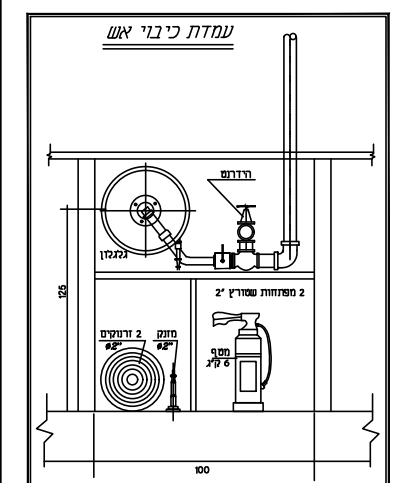


סכימת בריכת שחייה פעוטות
נפח 38.70 מ"ק

[illegible]

הצוות
 מנכ"ל: **ד"ר חגית ורדי**
 1. **ד"ר יובל לוי** – מנהל מחלקת המחקר
 2. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 3. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 4. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 5. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 6. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 7. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 8. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 9. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר
 10. **ד"ר ירון שניידר** – מנהל מחלקת המחקר

[illegible]